SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

OUTDOOR	MULMI0618B	
POWER SOURCE	220-240V~ 50Hz, 1Ph	
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE	4.4MPa	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE	DISCHARGE	4.3MPa
	SUCTION	1.7MPa
RATED CURRENT (TOTAL MAX. CURRENT)	32.0A	
CLIMATE CLASS	T1	
OUTDOOR UNIT SPLASH PROOF	IPX4	
REFRIGERANT	R32/4.3kg	



MADE IN CHINA

Midea

⚠ CAUTION

1. Ensure to evacuate the air inside the indoor unit and pipes with vacuum pump.
2. Make sure the additional amount of refrigerant to be charged is based on the pipe size and length, please refer to the INSTALLATION INSTRUCTIONS for details.
3. Incorrect installation due to ignoring of the instruction will cause serious problem to the machine.
4. Ensure to open all the valves after evacuation.

OUTSIDE SOUND POWER LEVEL **72** dB(A)

(LOWER LEVELS MEAN LOWER OUTSIDE NOISE)
THE LEVEL SHOWN ABOVE MAY BE USED TO ESTIMATE WHETHER THE OUTSIDE NOISE FROM THE PROPOSED INSTALLATION OF THIS UNIT WILL BE WITHIN ACCEPTABLE LIMITS

CONSULT YOUR SUPPLIER BEFORE INSTALLATION

(MANUFACTURER) GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.

(MODEL NO.) MULMI0618B

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

OUTDOOR	MULMI0619B	
POWER SOURCE	220-240V~ 50Hz, 1Ph	
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE	4.4MPa	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE	DISCHARGE	4.3MPa
	SUCTION	1.7MPa
RATED CURRENT (TOTAL MAX. CURRENT)	32.0A	
CLIMATE CLASS	T1	
OUTDOOR UNIT SPLASH PROOF	IPX4	
REFRIGERANT	R32/4.3kg	



MADE IN CHINA

Midea

⚠ CAUTION

1. Ensure to evacuate the air inside the indoor unit and pipes with vacuum pump.
2. Make sure the additional amount of refrigerant to be charged is based on the pipe size and length, please refer to the INSTALLATION INSTRUCTIONS for details.
3. Incorrect installation due to ignoring of the instruction will cause serious problem to the machine.
4. Ensure to open all the valves after evacuation.

OUTSIDE SOUND POWER LEVEL **72** dB(A)

(LOWER LEVELS MEAN LOWER OUTSIDE NOISE)
THE LEVEL SHOWN ABOVE MAY BE USED TO ESTIMATE WHETHER THE OUTSIDE NOISE FROM THE PROPOSED INSTALLATION OF THIS UNIT WILL BE WITHIN ACCEPTABLE LIMITS

CONSULT YOUR SUPPLIER BEFORE INSTALLATION

(MANUFACTURER) GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.

(MODEL NO.) MULMI0619B

设计标准：
QMZ-J5 3.002

设计压力（MPa）：
/
（适用配管及制冷件）

机密	本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）						
标记 MARKER	更改等级 GRADE	处数 NUMBER	更改单号 ECO NO.	签名 SIGNATURE	日期 DATE	售后互换性 INTERCHANGEABILITY	更改理由 REMARK

可编辑版

ALL DC INVERTER VRF AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT		
MODEL	MDV-V235WN1(AU)-A	
COOLING CAPACITY	20 000 W	
HEATING CAPACITY	23 500 W	
POWER SUPPLY	220-240 V~ 50 Hz	
RATED CURRENT	32 A	
NET WEIGHT	129 kg	
REFRIGERANT	R410A/4 800 g	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE	HIGH	4.4 MPa
	LOW	2.6 MPa
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE		4.4 MPa
OUTDOOR RESISTANCE CLASS		IPX4
GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd. (Penglai Industry Road,Beijiao,Shunde,Foshan, Guangdong,528311,P.R.China)		
MADE IN CHINA		

95 mm
105 mm

二维码显示物料编码：16027000A76251

50 mm

55 mm

技术要求（版本号：D，2023-5）

1．产品铭牌的外观质量、材料性能应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求；
2．字体、颜色要求应符合图纸标注要求；
3．未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v，带括号（）尺寸为参考尺寸，不作判定；
4．外协生产必须严格按电子文档进行输出。

设计 DESIGN	黎家伟	整机型号 MODEL	MDV-V235WN1(AU)-A			图号 PART NO.	MDV-V235WN1(AU)-A.PM-1
校对 CQ BY	钟如江	名称 PART	室外机铭牌				
工艺 PROESS	刘雨桐					材料 MATERIAL	哑银PET t 0.05+覆膜 t 0.025
标准化 STANDARD	张涛	阶段标记 REL	版本号 REV.NO.	重量 WEIGHT	比例 SCALE		
审核 APPROVE	王国春	S K / /	A	/	1:1	广东美的暖通设备有限公司 GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd	
批准 AUTHORIZE	周柏松	共 1 页 TOTAL SHEETS		共 1 页 NO. OF SHEETS			

设计标准：
QMZ-J5 3.002

设计压力（MPa）：
/
（适用配管及制冷件）

机密	本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）						
标记 MARKER	更改等级 GRADE	处数 NUMBER	更改单号 ECO NO.	签名 SIGNATURE	日期 DATE	售后互换性 INTERCHANGEABILITY	更改理由 REMARK

转曲版



技术要求（版本号：D，2023-5）

1．产品铭牌的外观质量、材料性能应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求；
2．字体、颜色要求应符合图纸标注要求；
3．未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v，带括号（）尺寸为参考尺寸，不作判定；
4．外协生产必须严格按电子文档进行输出。

设计 DESIGN	黎家伟	整机型号 MODEL	MDV-V235WN1(AU)-A		图号 PART NO.	MDV-V235WN1(AU)-A.PM-1 16027000A76251
校对 CQBY	钟如江	名称 PART	室外机铭牌			
工艺 PROESS	刘雨桐				材料 MATERIAL	哑银PET t 0.05+覆膜 t 0.025
标准化 STANDARD	张涛	阶段标记 REL	版本号 REV.NO.	重量 WEIGHT	比例 SCALE	
审核 APPROVE	王国春	S K / /	A	/	1:1	广东美的暖通设备有限公司 GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd
批准 AUTHORIZE	周柏松	共 1 页 TOTAL SHEETS		共 1 页 NO. OF SHEETS		

设计标准：
QMZ-J5 3.002

设计压力（MPa）：
/
（适用配管及制冷件）

机密	本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）						
标记 MARKER	更改等级 GRADE	处数 NUMBER	更改单号 ECO NO.	签名 SIGNATURE	日期 DATE	售后互换性 INTERCHANGEABILITY	更改理由 REMARK

可编辑版

ALL DC INVERTER VRF AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT		
MODEL	MDV-V235WN1(AU)-R	
COOLING CAPACITY	20 000 W	
HEATING CAPACITY	23 500 W	
POWER SUPPLY	220-240 V~ 50 Hz	
RATED CURRENT	32 A	
NET WEIGHT	129 kg	
REFRIGERANT	R410A/4 800 g	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE	HIGH	4.4 MPa
	LOW	2.6 MPa
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE		4.4 MPa
OUTDOOR RESISTANCE CLASS		IPX4
GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd. (Penglai Industry Road,Beijiao,Shunde,Foshan, Guangdong,528311,P.R.China)		
MADE IN CHINA		

95 mm
105 mm

二维码显示物料编码：16027000A76254

50 mm

55 mm

技术要求（版本号：D，2023-5）

1．产品铭牌的外观质量、材料性能应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求；
2．字体、颜色要求应符合图纸标注要求；
3．未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v，带括号（）尺寸为参考尺寸，不作判定；
4．外协生产必须严格按电子文档进行输出。

设计 DESIGN	黎家伟	整机型号 MODEL	MDV-V235WN1(AU)-R		图号 PART NO.	MDV-V235WN1(AU)-R.PM-1
校对 CQ BY	钟如江	名称 PART	室外机铭牌			
工艺 PROESS	刘雨桐				材料 MATERIAL	哑银PET t 0.05+覆膜 t 0.025
标准化 STANDARD	张涛	阶段标记 REL	版本号 REV.NO.	重量 WEIGHT	比例 SCALE	
审核 APPROVE	王国春	S K / /	A	/	1:1	广东美的暖通设备有限公司 GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd
批准 AUTHORIZE	周柏松	共 1 页 TOTAL SHEETS		共 1 页 NO. OF SHEETS		

设计标准：
QMZ-J5 3.002

设计压力（MPa）：
/
（适用配管及制冷件）

机密 本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

标记 MARKER	更改等级 GRADE	处数 NUMBER	更改单号 ECO NO.	签名 SIGNATURE	日期 DATE	售后互换性 INTERCHANGEABILITY	更改理由 REMARK

转曲版

ALL DC INVERTER VRF AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT		
MODEL	MDV-V235WN1(AU)-R	
COOLING CAPACITY	20 000 W	
HEATING CAPACITY	23 500 W	
POWER SUPPLY	220-240 V~ 50 Hz	
RATED CURRENT MAX.	33 A/40 A	
NET WEIGHT	129 kg	
REFRIGERANT	R410A/4 800 g	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE	HIGH	4.4 MPa
	LOW	2.6 MPa
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE	4.4 MPa	
OUTDOOR RESISTANCE CLASS	IPX4	
GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd. (Penglai Industry Road,Beijiao,Shunde,Foshan, Guangdong,528311,P.R.China)		
MADE IN CHINA		



技术要求（版本号：D，2023-5）

1．产品铭牌的外观质量、材料性能应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求；
2．字体、颜色要求应符合图纸标注要求；
3．未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v，带括号（）尺寸为参考尺寸，不作判定；
4．外协生产必须严格按电子文档进行输出。

设计 DESIGN	黎家伟	整机型号 MODEL	MDV-V235WN1(AU)-R		图号 PART NO.	MDV-V235WN1(AU)-R.PM-1 16027000A76254
校对 CQ BY	钟如江	名称 PART	室外机铭牌			
工艺 PROESS	刘雨桐				材料 MATERIAL	哑银PET t 0.05+覆膜 t 0.025
标准化 STANDARD	张涛	阶段标记 REL	版本号 REV.NO.	重量 WEIGHT	比例 SCALE	
审核 APPROVE	王国春	S K / /	A	/	1:1	广东美的暖通设备有限公司 GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd
批准 AUTHORIZE	周柏松	共 1 页 TOTAL SHEETS		共 1 页 NO. OF SHEETS		

设计标准：


QMZ-J53.002-2020


设计压力（MP a）：

/

（适用配管及制冷件）

机密	本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）						
标记 MARKER	更改等级 GRADE	处数 NUMBER	更改单号 ECO NO.	签名 SIGNATURE	日期 DATE	售后互换性 INTERCHANGEABILITY	更改理由 REMARK

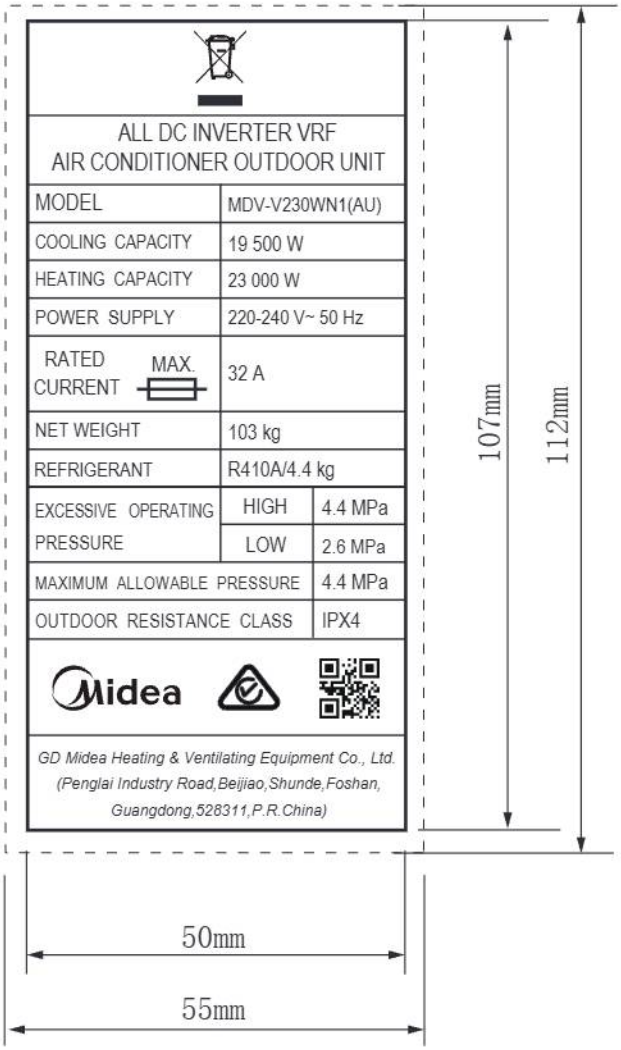

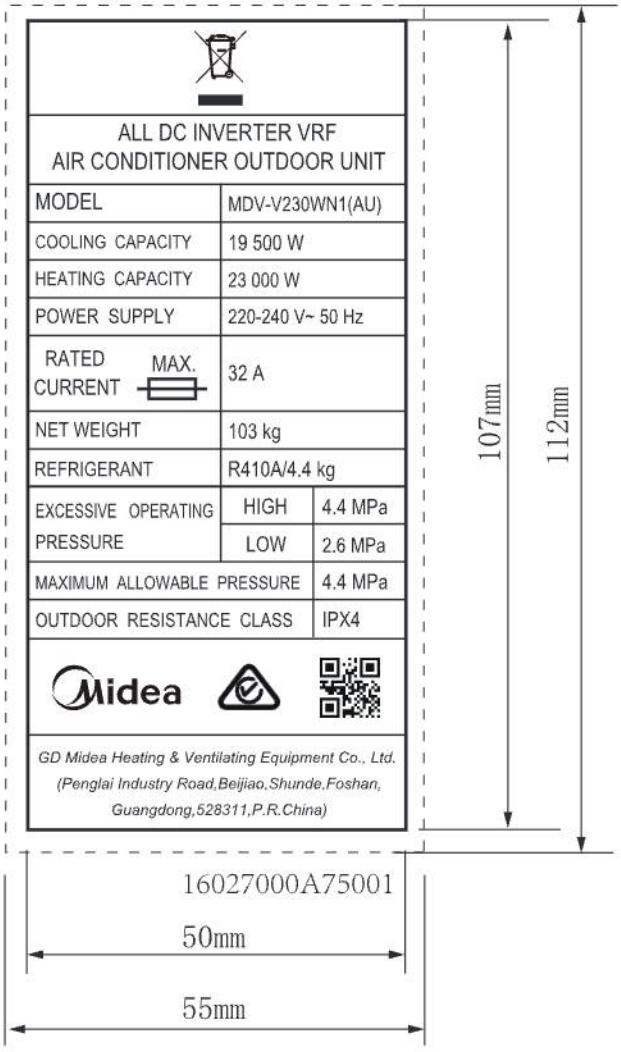

技术要求（版本号：E，2025-2）

1．产品铭牌的外观质量、材料性能应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求；

2．字体、颜色要求应符合图纸标注要求；

3．未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v，带括号（）尺寸为参考尺寸，不作判定；

4．外协生产必须严格按电子文档进行输出。

设计 DESIGN	刘利婷2024.10.18	整机型号 MODEL	MDV-V230WN1(A U)	图号 PART NO.	MIDE A-MDV200W/N1-615.PM-1 (0052003221400)(MDV-V230WN1(A U))	
校对 COBY		名称 PART	室外机铭牌			
工艺 PROESS				材料 MATERIAL	哑银PET t 0.05+覆膜 t 0.025	
标准化 STANDARD		阶段标记 REL	版本号 REV.NO.	重量 WEIGHT	比例 SCALE	
审核 APPROVE		S K / /	A	/	1:1	广东美的暖通设备有限公司
批准 AUTHORIZE		共 1 页 TOTAL SHEETS	共 1 页 NO. OF SHEETS			GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd

设计标准：

QMZ-J53.002-2020


设计压力（MPa）：

/

（适用配管及制冷件）

机密	本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）						
标记 MARKER	更改等级 GRADE	处数 NUMBER	更改单号 ECO NO.	签名 SIGNATURE	日期 DATE	售后互换性 INTERCHANGEABILITY	更改理由 REMARK



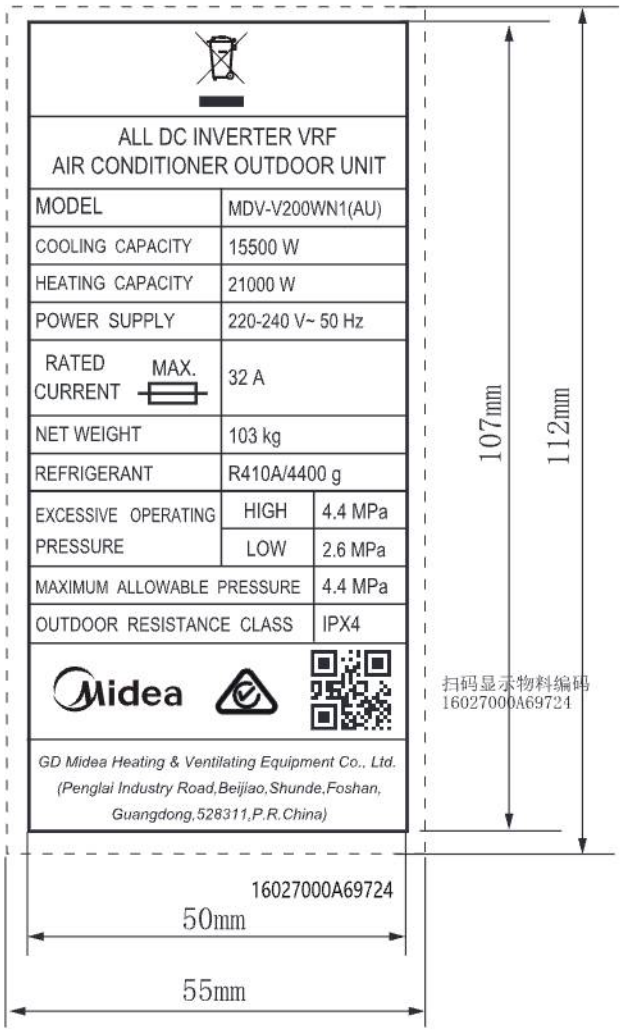

技术要求（版本号：E，2025-2）

1．产品铭牌的外观质量、材料性能应符合QMZ-J53.002《标贴件通用技术条件》的有关要求；

2．字体、颜色要求应符合图纸标注要求；

3．未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v，带括号（）尺寸为参考尺寸，不作判定；

4．外协生产必须严格按电子文档进行输出。

设计 DESIGN	刘雪丽2024.1.13	整机型号 MODEL	CE-MDV200W/N1-615	图号 PART NO.	MIDEA-V56WDHN1(AtB).PM-1-0052002612917 (MDV-V200WN1(AU))
校对 CQ BY		名称 PART	室外机铭牌		
工艺 PROESS				材料 MATERIAL	哑银PET t 0.05+覆膜 t 0.025
标准化 STANDARD		阶段标记 REL	版本号 REV.NO. / 重量 WEIGHT / 比例 SEALE		
审核 APPROVE		S K / /	A / 1:1	广东美的暖通设备有限公司 GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co.,Ltd	
批准 AUTHORIZE		共1页 TOTAL SHEETS	共1页 NO. OF SHEETS		